

Testa 400/N4

Teste serie 400/M e N

Caratteristiche e vantaggi

- Struttura compatta della pompa a 4 canali
- Funziona con tubi con spessore parete di 1,0 mm e raccordi a codolo zigrinato
- Pompa completa con motore, o solo come testa
- Testa disponibile in PVDF per una maggiore compatibilità chimica




Prestazioni Testa 400/N4

Portate (ml/min)		
Diametro interno tubo (mm)	ml/giro	Portata max continua (ml/min)
0,5	0,013	7
1,0	0,05	25
2,0	0,18	90
3,0	0,33	150

400/N

Pressure / suction charts

Santoprene tubing @100rpm

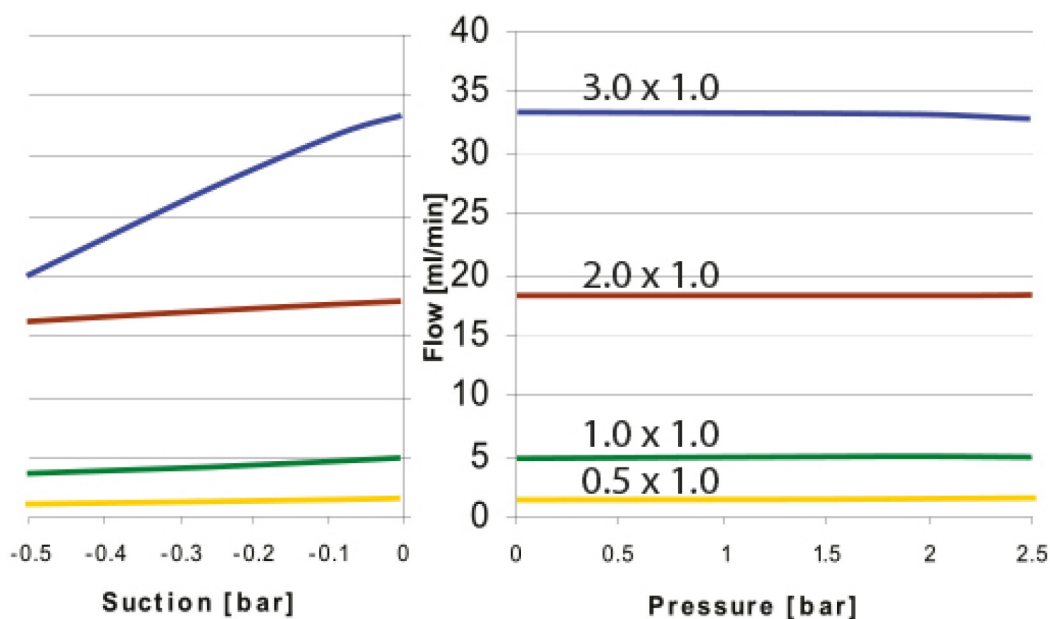

Specifiche tecniche


	Testa 400/N4
Numero di canali	4
Portata max. continua	150 ml/min
Gamme di temperatura di esercizio	Da -10 °C a 45 °C (da 41 °F a 113 °F)
Tipo di pompa	Montaggio a pannello
Peso	kg (libbre)
Diametro interno tubo compatibile	0.5, 1, 2, 3 mm
Spessore parete tubo compatibile	1 mm

Materiali di costruzione

	Testa 400/N4
Gruppo del corpo testa	Acetale (grigio)
Corpo testa	Acetale (grigio)
Gruppo del rullo testa	Acetale (nero)
Gruppo del rotore testa	Acciaio inox, Acetale (nero)

Le informazioni elencate coprono l'intera gamma.
Per le specifiche dettagliate dei singoli modelli/componenti, fare riferimento al manuale dell'utente o contattare il rappresentante della WMFTS.

Dimensioni Testa 400/N4

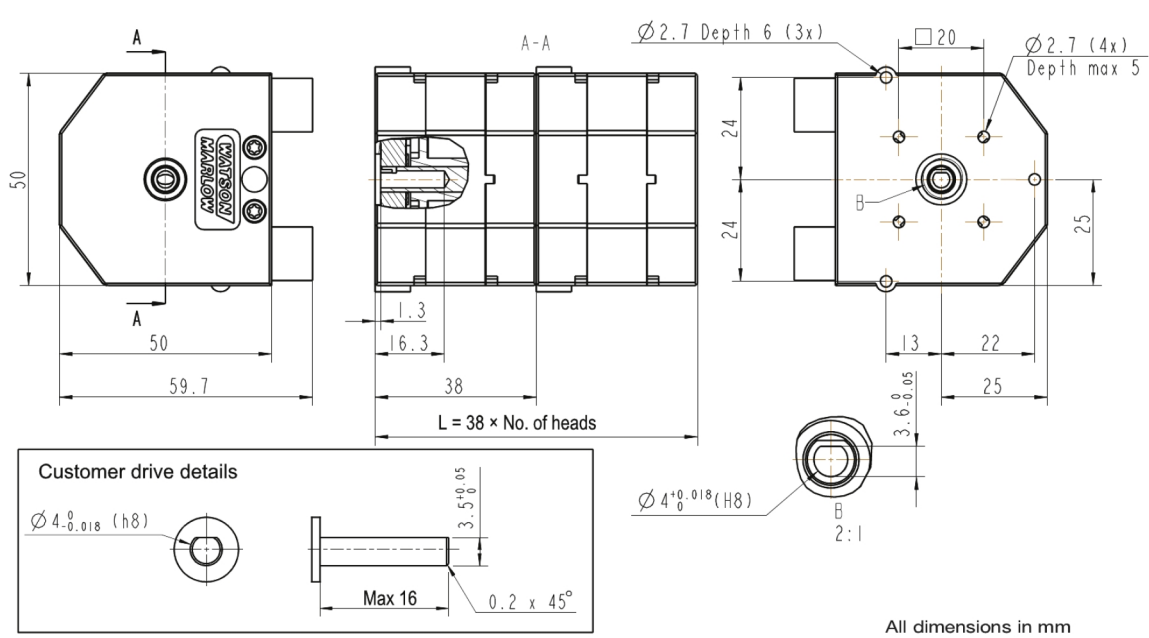

Codici prodotto

Canali	Coppia richiesta, tubo in bioprene	Coppia richiesta, tubo in silicone	Codice componente standard	Codice componente PVDF
4	250mNm	220mNm	043.001N.N4C	043.001N.N4P

Disclaimer: Tutte le portate mostrate sono state ottenute pompando acqua a 20 °C (68 °F) con pressioni di aspirazione e di mandata trascurabili. Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene e Marprene sono marchi registrati di Watson-Marlow Limited.
Disclaimer: Le informazioni contenute in questo documento sono ritenute corrette al momento della pubblicazione. Tuttavia, Watson-Marlow Limited declina ogni responsabilità per eventuali errori presenti nel testo e si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. GORE e STA-PURE sono marchi registrati di W. L. Gore & Associates. Al momento dell'ordinazione delle pompe e del tubo, specificare il codice prodotto.



wmfts.com/global
10 July 2025