

Qdos Kit di rilevamento pressione

Qdos Kit di rilevamento pressione

Caratteristiche e vantaggi

- Garanzia dei processi attraverso il monitoraggio della pressione in tempo reale
- Aumenta la sicurezza dei processi e migliora la sicurezza
- Progettato specificamente per dosaggio chimico di precisione Qdos e pompe dosatrici
- Configurazione degli avvisi e degli allarmi High-Low
- Individuazione facile di perdite e ostruzioni



Specifiche tecniche

	Qdos Kit di rilevamento pressione
Pressione di esercizio max.	10 bar (145 psi)
Protezione ingresso	IP66
Alimentazione	24 V CC
Lunghezza cavo di ingresso	500 mm (19.7 pollici)
Raccordo	M12 5 pin, Terminale crimpato*
Certificazione e conformità	CE, NSF-61/372**, RAEE, RoHS, UKCA
Tracciabilità	Lotti tracciabili fino ai materiali


*Connettore a terminale crimpato per il kit di rilevamento pressione Qdos HI-FLO, versione con pressacavo

**Escluso kit di rilevamento pressione Qdos per PU e CWT FKM (0M9.045K.FTA)

Materiali di costruzione

	Qdos Kit di rilevamento pressione
Materiale	FKM, Nitrile, Ossido di alluminio, PP, PU, PVC, PVDF, Santoprene, SEBS, Viton®
Materiale bagnato	FKM, Ossido di alluminio, PU, PVDF, Santoprene, SEBS, Viton®

Dimensioni

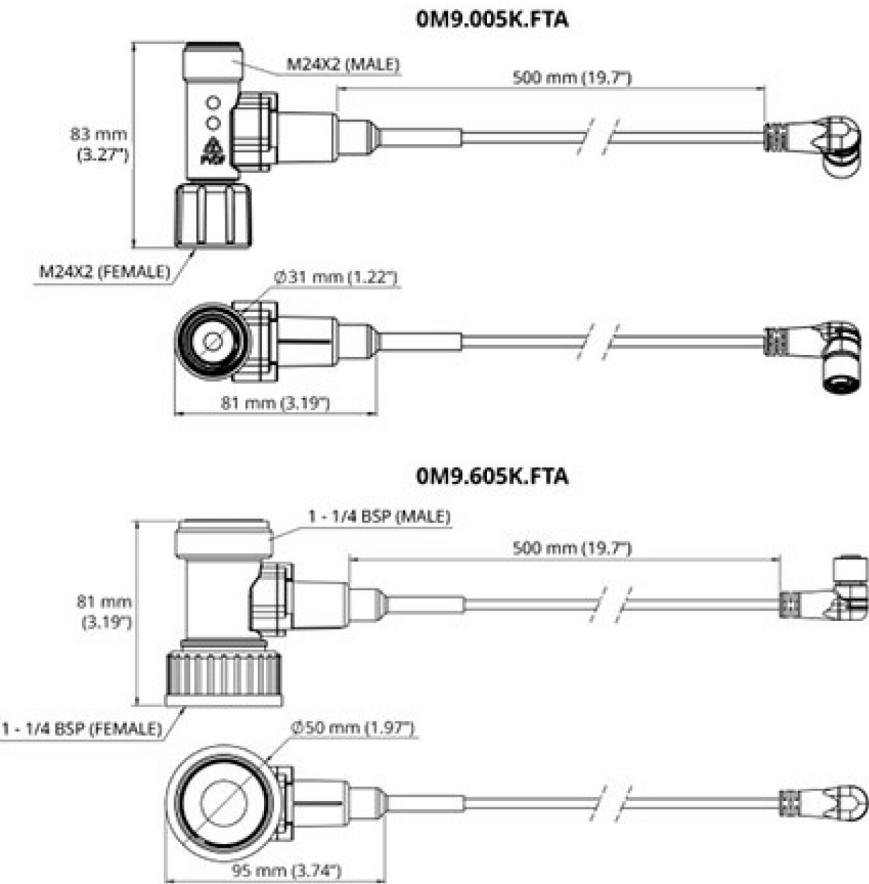

Codici prodotto

Descrizione	Codice prodotto
Kit di rilevamento pressione Qdos per Santoprene, SEBS e CWT EPDM	0M9.005K.FTA
Kit di rilevamento pressione Qdos per PU e CWT FKM	0M9.045K.FTA
Kit di rilevamento pressione Qdos HI-FLO - Versione con passacavo U e U+	0M9.605K.FTT
Kit di rilevamento pressione Qdos HI-FLO	0M9.605K.FTA
Aggiornamento software Qdos USB	0M9.000U.000

Questi prodotti, esclusi 0M9.045K.FTA e 0M9.000U.000, sono certificati secondo la norma NSF/ANSI/CAN 61 e NSF/ANSI/CAN 372 per i requisiti di assenza di piombo

Disclaimer: le informazioni contenute in questo documento sono ritenute corrette al momento della pubblicazione. Tuttavia, Watson-Marlow Limited declina ogni responsabilità per eventuali errori presenti nel testo e si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. È responsabilità dell'utente accertarsi che il prodotto sia adatto per essere utilizzato nell'applicazione. Watson-Marlow, BioTube e PureWeld XL sono marchi registrati di Watson-Marlow Limited.



wmfts.com/global
06 October 2026